

BOLETIM DIÁRIO

Covid-19

12/setembro/2020
16h

Curitiba, 12 de Setembro de 2020

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Higienização constante das mãos com água, sabão e álcool em gel a 70%, aliada ao uso de máscaras e o isolamento social são primordiais no controle da infecção pela COVID-19. Com o objetivo de oferecer segurança e qualidade assistencial do paciente, desde o início da pandemia o Hospital Pilar tem adotado as orientações do Ministério da Saúde com relação às medidas de higiene e prevenção.

Todo atendimento de pacientes respiratórios, ou seja, com suspeita de COVID-19, é completamente independente dos que não apresentarem essa queixa, em dependências hospitalares distintas, sem comunicação entre si, com o objetivo de reduzir o risco de transmissão. Todas as informações sobre a situação atual da doença na Instituição e também ações definidas para o momento estão disponíveis no endereço: www.pilarcoronavirus.com.br.

Rodrigo Milano
DIRETOR PRESIDENTE


SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO DIA – HOSPITAL PILAR

Setor de internação dos pacientes	Casos confirmados	Casos suspeitos
UTI Adulto	14	2
Unidades de internação	5	7
Outras unidades	0	0
Subtotal por tipo de caso	19	9
Total de pacientes internados com confirmação ou suspeita de Coronavírus	28	
Casos com resultado negativo para COVID-19	3	
Óbitos decorrentes do Coronavírus, até 12/09*	38	

* Pacientes de idade avançada, com outras comorbidades, pertencentes ao grupo de maior risco entre os portadores de COVID-19.


Altas médicas de pacientes com confirmação de COVID-19, até 12/09	108
--	------------

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NOS ÚLTIMOS DIAS

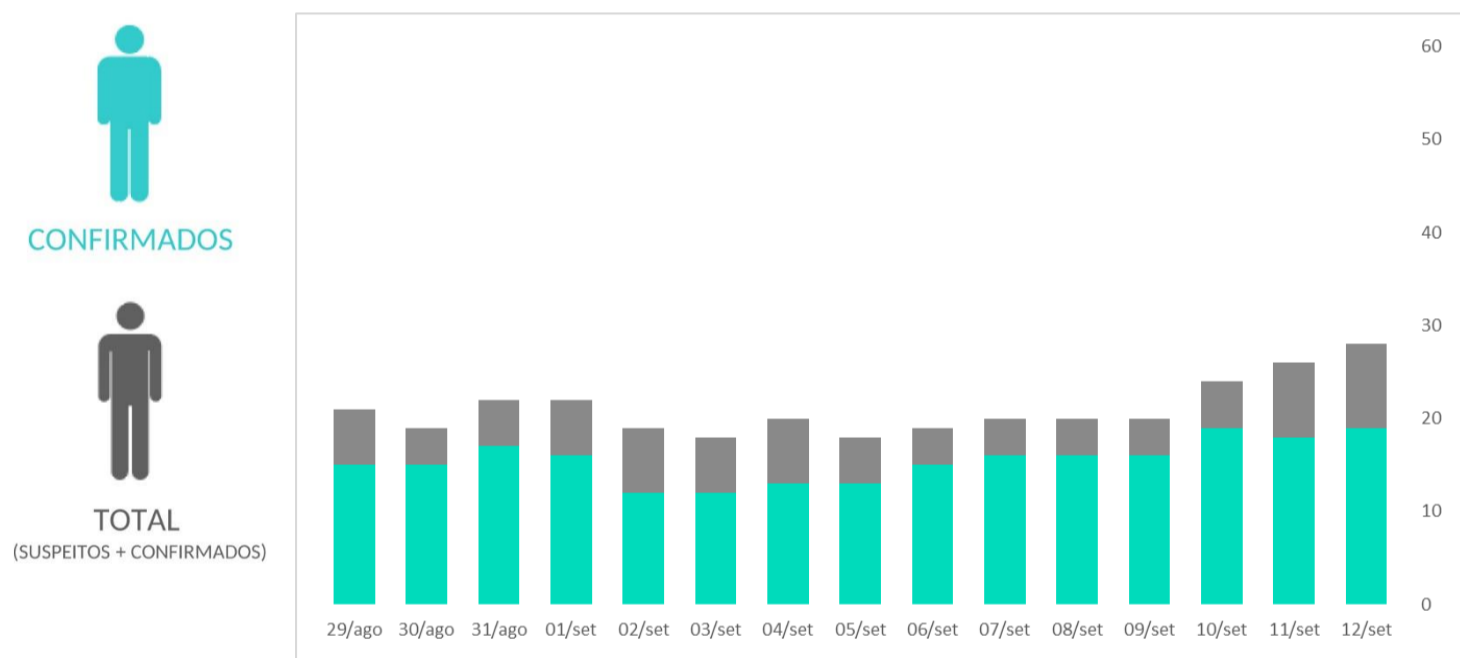

* Informações coletadas até as 15h do dia vigente.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA ACUMULADA MÊS A MÊS

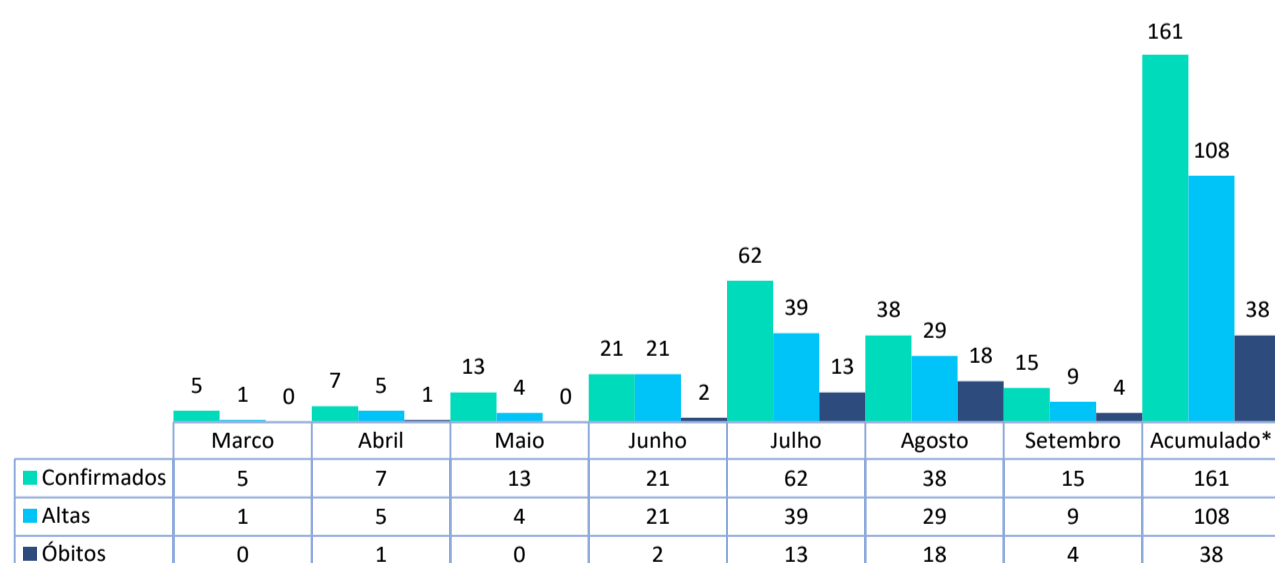

* Casos acumulados desde 11/03/2020

161 casos confirmados*

192 casos descartados*

CENÁRIO DA INFECÇÃO – COVID-19

Mundo	Brasil	Paraná	Curitiba
28.855.937	4.297.949	149.072	32.458

Fonte: www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil
www.saude.pr.gov.br

Luis Rodrigo Milano
Diretor Presidente

Dr. Paulo Sergio Matschinske
CRM-PR 4881 / RQE 9869
Diretor Técnico